

str. Girlești

Notă:
 Probele de presiune se fac în regim de MEDIE
 presiune, astfel:
 1. ora;
 2. proba de rezistență - la presiune de 9 bar timp de
 de 24 ore.
 la presiune de 6 bar timp

*No
 de
 act*


- 1. Conducta distribuție gaze naturale propuză, presiune redusă
 PE100, SDR11, Dn90mm, L=68m
- 2. P C Punct de cuplare
- 3. P C Punct de cuplare
- 4. C T Cap trminal
- 5. Racord protejzat din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, L=2,00 m
- 6. P R M Post reglare măsurare



Parcela (1/1) Cc

Nr. Pct.	Coordonate pct. de contur		Lungimi laterali D(i,j+1)
	X [m]	Y [m]	
80	313865.718	407804.348	22.497
81	313865.042	407781.861	6.300
59	313868.882	407783.183	9.517
82	313848.577	407785.180	22.497
83	313850.251	407807.687	15.617

S(1/1) = 350mp

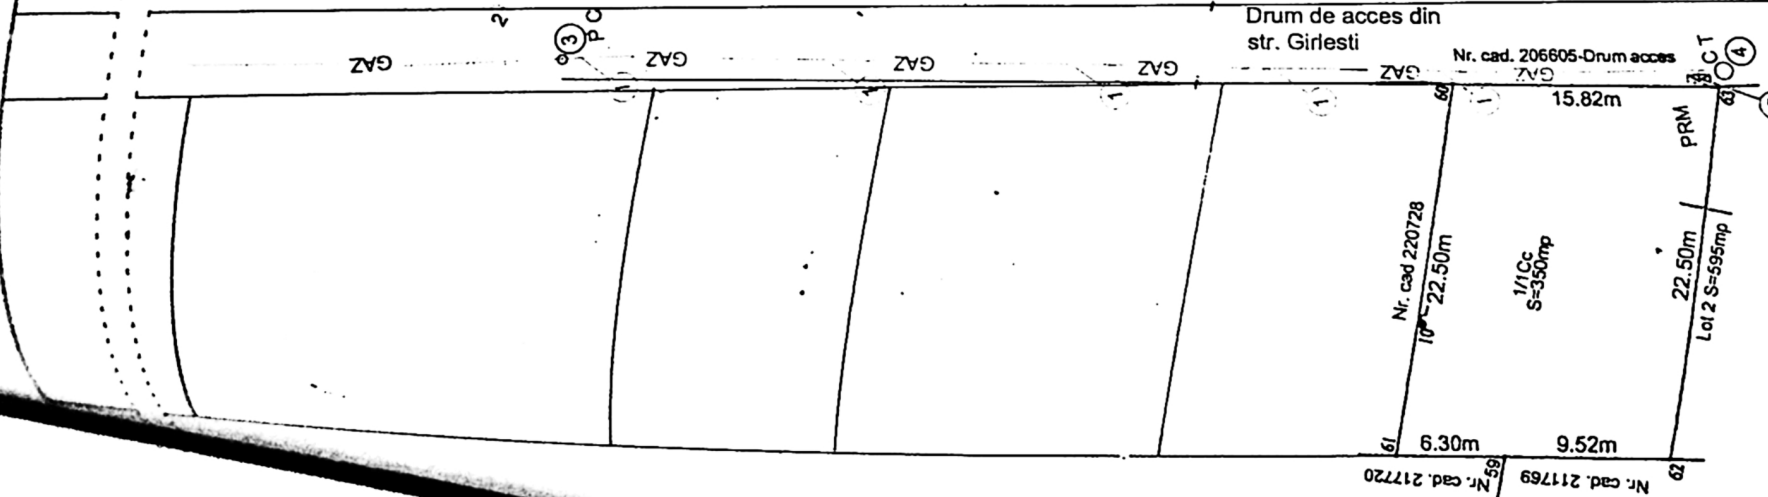

NUJ MARIAM
 SIA GAZE NATURALE
 15180013
 SIA GAZE NATURALE

Nr. cad. 21769
 Nr. cad. 21770

Nr. cad. 206605-Drum acces